

さわやかな 暮らしに下水道


下水道を大切に！

下水道に汚水以外のものを流すと、排水設備や下水道本管が詰まって逆流したり、悪臭が発生する原因になります。



◆トイレでは…

水に溶けないティッシュペーパー、紙おむつ、生理用品などを流すと、トイレや下水道管が詰まり、大掛かりな修理や清掃が必要になります。

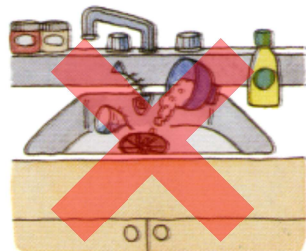

◆台所では…

野菜くずやご飯の残りなどの固形物、天ぷら油などの廃油は流さないでください。

◆流された油は…

下水道管内にて冷えて固まり、詰まりの原因になります。

飲食店等にあるグリース阻集器（油脂を分離させる設備）は、こまめな清掃をお願いします。



ラード状に固まった油




ごみによる詰まり

下水道に接続するためには 排水設備工事が必要です

皆様のご家庭の台所、風呂、トイレなどの流し口から公共ますまでの部分を「排水設備」といいます。

汚水を公共下水道に流すための工事は、専門知識と技術を持った「資格のある排水設備指定業者」が行います。

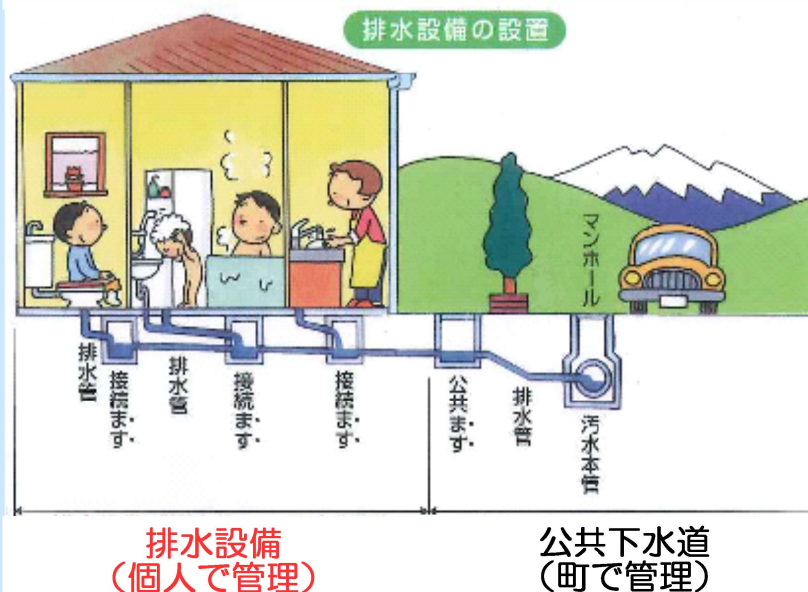

破損した下水道設備について

中標津町の下水道は、雨水を流すことが出来ない分流式です。しかし近年では、大雨の際に雨水や土砂が下水道に流れ込み、汚水が流れにくくなるトラブルが起きています。

ご家庭で壊れている排水設備がありましたら、詰まりの原因になるため、早急に修理をお願いします。マンホールや公共ますが壊れている場合は、上下水道課までご連絡ください。



破損したマンホール



破損した公共ます

水洗トイレへの改造を お願いします

下水道へ接続可能になった区域では、3年以内に汲み取り式から水洗トイレへ改造しなければならないことが下水道法で定められています。

水洗トイレへの改造や排水設備工事は皆さんの負担で行っていただきます。生活環境の向上・公共用水域の保全のためにも、トイレの水洗化にご協力ください。

工事については、排水設備指定業者にお問い合わせください。



排水設備指定業者(中標津町内分記載)

奥村工業(株)	TEL 72-3814
(株)三和設備工業	TEL 72-1548
高和設備工業(株)	TEL 73-2711
(有)細谷設備	TEL 78-2626
(株)ナ力セツ	TEL 77-9442
渡辺配管(株)	TEL 72-8577

他に町外指定業者7社（令和3年2月末現在）

[お問合せ先] 中標津町役場

建設水道部上下水道課

TEL 73-3111 (内線 258・260)